

STATINIO  
PAVADINIMAS: **110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla**

STATINIO PROJEKTO  
PAVADINIMAS: **Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos)  
rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A,  
projektas**

STATINIO ADRESAS: **Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A**

STATINIO KATEGORIJA: **Ypatingasis statinys**

STATYBOS RŪŠIS: **Statinio rekonstravimas**

UŽSAKOVAS: **UAB „Future energy“**

STATYTOJAS: **LITGRID AB**

PRIJUNGIMO SĄLYGŲ  
NR.: **25SD-3549**

STATINIO PROJEKTO  
ETAPAS: **Projektiniai pasiūlymai**

STATINIO PROJEKTO  
Nr.: **2025-79-01-XX-RPP**

STATINIO PROJEKTO  
DALIS: **Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai**

BYLOS ŽYMUO: **SP**


BYLOS LAIDA: **0**

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: **2025-08**

*Direktorius**Paulius Žymančius**Projekto vadovas  
(atestato Nr. 35357)**Paulius Žymančius**Projekto dalies vadovas  
(atestato Nr. A 1833)**Dainius Juškūnas*

## BYLOS TURINYS

|   |   |
|---|---|
| BYLOS TURINYS .....   | 1 |
| PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS .....                                  | 2 |
| PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS ..... | 3 |
| PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS .....            | 3 |
| PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS .....   | 4 |
| BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI .....  | 5 |
| AIŠKINAMASIS RAŠTAS .....   | 7 |
| BRĖŽINIAI .....   | 9 |


|                            |   |   |  |  |            |
|----------------------------|---|---|--|--|------------|
|                            |   |   |  |  |            |
| 0                          | 2025-08   | Statybos leidimui, konkursui                      |  |  |            |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |            |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  |   |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  |            |
|                            |   |   |  | Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A, projektas |            |
|                            |   |   |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS  |            |
| 35357                      | PV  | Paulius Žymančius                                 |  | 2025-79-01-XX-RPP  |            |
| A 1833                     | PDV   | Dainius Juškūnas                                  |  | 110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla   |            |
|                            |   |   |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS  | LAIDA      |
|                            |   |   |  | Bylos turinys  | 0          |
| lt                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  |   |  | DOKUMENTO ŽYMUO  | LAPAS LAPŲ |
|                            | LITGRID AB  |   |  | 2025-79-01-XX-RPP-SP_T   | 1 1        |

# PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Bylos žymuo          | Laida | Pavadinimas                                      | Pastabos |
|----------|----------------------|-------|--|----------|
| 1.       | 2025-79-01-XX-RPP-BD | 0     | Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai       |          |
| 2.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP | 0     | Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai     |          |
| 3.       | 2025-79-01-XX-RPP-E  | 0     | Elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai |          |

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ  
 PROJEKTO VADOVAS *Paulius Žymančius*  
 ATESTATO Nr. 35357

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

|                      |   |   |  |            |
|----------------------|---|---|--|------------|
| 0                    | 2025-08   | Statybos leidimui, konkursui                      |  |            |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |            |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  |   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  |            |
| 35357                |   |   | Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A, projektas |            |
| PV                   | Paulius Žymančius   | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS                       |  |            |
|                      |   | 2025-79-01-XX-RPP                                 |  |            |
|                      |   | 110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla        |  |            |
|                      |   | DOKUMENTO PAVADINIMAS                             |  | LAIDA      |
|                      |   | Projekto sudėties žiniaraštis                     |  | 0          |
| It                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  |   | DOKUMENTO ŽYMUO  | LAPAS LAPŲ |
|                      | LITGRID AB  |   | 2025-79-01-XX-RPP_PSŽ  | 1 1        |

# PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Bylos žymuo              | Lapų sk. | Laida | Pavadinimas  | Pastabos |
|----------|--------------------------|----------|-------|--|----------|
| 1.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_PSŽ | 1        | 0     | Projekto sudėties žiniaraštis                        |          |
| 2.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_BSŽ | 1        | 0     | Projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis |          |
| 3.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_PDL | 1        | 0     | Projekto derinimų lapas                              |          |
| 4.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_BSR | 2        | 0     | Bendrieji statinio rodikliai                         |          |
| 5.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_AR  | 2        | 0     | Aiškinamasis raštas                                  |          |

## PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Brėžinio žymuo            | Lapų sk. | Laida | Brėžinio pavadinimas  | Pastabos |
|----------|---------------------------|----------|-------|---|----------|
| 1.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_B-01 | 1        | 0     | Situacijos planas   |          |
| 2.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_B-02 | 1        | 0     | Sklypo planas   |          |
| 3.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_B-03 | 1        | 0     | Sklypo vertikalus planas  |          |
| 4.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_B-04 | 1        | 0     | Sklypo aplinkotvarkos planas  |          |
| 5.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_B-05 | 1        | 0     | Suvestinis inžinerinių tinklų planas  |          |
| 6.       | 2025-79-01-XX-RPP-SP_B-06 | 1        | 0     | Sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas |          |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            |  |   |
| 0                          | 2025-08  | Statybos leidimui, konkursui                      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA   | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. | <div></div> |   |
| 35357                      | PV   | Paulius Žymančius                                 |
| A 1833                     | PDV  | Dainius Juškūnas                                  |
|                            |  |   |
|                            |  |   |
|                            |  |   |
| lt                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br><br>LITGRID AB   | DOKUMENTO ŽYMUO<br><br>2025-79-01-XX-RPP-SP_BSŽ   |

## PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS


| Eil. Nr. | Vardas pavardė | Parašas | Data |
|----------|----------------|---------|------|
| 1.       |                |         |      |
| 2.       |                |         |      |
| 3.       |                |         |      |
| 4.       |                |         |      |
| 5.       |                |         |      |
| 6.       |                |         |      |
| 7.       |                |         |      |
| 8.       |                |         |      |
| 9.       |                |         |      |
| 10.      |                |         |      |

|                            |   |   |   |  |  |       |      |
|----------------------------|---|---|---|--|--|-------|------|
|                            |   |   |   |  |  |       |      |
|                            |   |   |   |  |  |       |      |
| 0                          | 2025-08   | Statybos leidimui, konkursui                      |   |  |  |       |      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |   |  |  |       |      |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  |   |   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  |  |       |      |
|                            |   |   |   | Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A, projektas |  |       |      |
|                            |  |   |   | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS  |  |       |      |
|                            |   |   |   | 2025-79-01-XX-RPP<br>110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla  |  |       |      |
| 35357                      | PV  | Paulius Žymančius                                 |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS  |  | LAIDA |      |
| A 1833                     | PDV   | Dainius Juškūnas                                  |   | Projekto derinimų lapas  |  | 0     |      |
|                            |   |   |   |  |  |       |      |
|                            |   |   |   |  |  |       |      |
| lt                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  |   |   | DOKUMENTO ŽYMUO  |  | LAPAS | LAPŲ |
|                            | LITGRID AB  |   |   | 2025-79-01-XX-RPP-SP_PDL   |  | 1     | 1    |

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas  | Mato vienetas  | Kiekis | Pastabos |
|----------|--|----------------|--------|----------|
|          | <b>I. SKLYPAS</b>  |                |        |          |
| 1.       | sklypas unik. Nr. 4400-6808-3494:                                      |                |        |          |
| 1.1.     | sklypo plotas  | m <sup>2</sup> | 1705   |          |
| 1.2.     | sklypo užstatymo plotas <sup>1)</sup>                                  | m <sup>2</sup> | 0,00   |          |
| 1.3.     | sklypo užstatymo intensyvumas <sup>2)</sup>                            | %              | 0,00   |          |
| 1.4.     | sklypo užstatymo tankis <sup>3)</sup>                                  | %              | 0,00   |          |
| 1.5.     | apželdintas sklypo plotas  | %              | 70     |          |
|          | <b>V. INŽINERINIAI TINKLAI</b>   |                |        |          |
| 1.       | <b>Nuotekų šalinimo tinklai</b> (paviršinių lietaus nuotekų pralaida): |                |        |          |
| 1.1.     | inžinerinių tinklų ilgis <sup>4)</sup>                                 | m              | 35     |          |
| 1.2.     | vamzdžio skersmuo  | mm             | 400    |          |
| 2.       | <b>Nuotekų šalinimo tinklai</b> (drenažo tinklai):                     |                |        |          |
| 2.1.     | inžinerinių tinklų ilgis <sup>4)</sup>                                 | m              | 70     |          |
| 2.2.     | vamzdžio skersmuo  | mm             | 50/60  |          |
| 3.       | <b>Elektros tinklai:</b>   |                |        |          |
| 3.1.     | 110 kV skirstyklos statiniai (įrenginių atramos, pamatai, portalai)    | kompl.         | 1      |          |
|          | <b>VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI</b>                                 |                |        |          |
| 1.       | <b>Kitos paskirties:</b>   |                |        |          |
| 1.1.     | Tvora:   |                |        |          |
| 1.1.1.   | ilgis <sup>4)</sup>  | m              | 79     |          |
| 1.1.2.   | aukštis  | m              | 1,85   |          |
| 1.2.     | Žaibosaugos statinys:  | vnt.           | 1      |          |
| 1.2.1.   | aukštis  | m              | 19     |          |
| 1.3.     | Aikštelė   | vnt.           | 1      |          |
| 1.4.     | plotas   | m <sup>2</sup> | 338    |          |

<sup>1)</sup> Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, sklypo užstatytas plotas – visų sklype esančių pastatų ir stogą turinčių inžinerinių statinių antžeminės dalies išorinių sienų horizontalios projekcijos plotų suma.

|                      |   |   |  |            |
|----------------------|---|---|--|------------|
| 0                    | 2025-08   | Statybos leidimui, konkursui                      |  |            |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |            |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |  |   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  |            |
|                      |   |   | Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A, projektas |            |
|                      |   |   | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS  |            |
|                      |   |   | 2025-79-01-XX-RPP<br>110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla  |            |
| 35357                | PV  | Paulius Žymančius                                 | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><br>Bendrieji statinio rodikliai  | LAIDA      |
| A 1833               | PDV   | Dainius Juškūnas                                  |  | 0          |
|                      |   |   |  |            |
| lt                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  |   | DOKUMENTO ŽYMUO  | LAPAS LAPŲ |
|                      | LITGRID AB  |   | 2025-79-01-XX-RPP-SP_BSR   | 1 2        |

- 2) Pagal *Teritorijų planavimo įstatymą*, sklypo užstatymo intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu.
- 3) Pagal *Teritorijų planavimo įstatymą*, sklypo užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.
- 4) Rodikliai apskaičiuojami pagal *Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles*. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

| DOKUMENTO ŽYMUO          | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|--------------------------|-------|------|-------|
| 2025-79-01-XX-RPP-SP_BSR | 2     | 2    | 0     |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

#### 1.1. Sklypų duomenys

Esamos 110 kV skirstyklos sklypas:

Žemės sklypo adresas: Raseiniai, Jurbarko g. 37A.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0477-5240.

Žemės sklypo kadastro numeris: 7263/0009:108.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0.1685 ha.

Sklypas 110 kV skirstyklos išplėtimui:

Žemės sklypo adresas: Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-6808-3494.

Žemės sklypo kadastro numeris: 7263/0009:87.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0.1705 ha.

#### 1.2. Sklypuose esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Sklype 4400-0477-5240 yra elektros tinklai – 110 kV skirstykla ir tvora.

#### 1.3. Sklypuose esantys želdiniai ir vandens telkiniai

Sklype 4400-0477-5240 želdinių nėra. Sklype 4400-6808-3494 auga menkaverčiai krūmai.



#### 1.4. Aplinkinis užstatymas

Aplinkinės teritorijos yra užstatytos 110 kV, 35 kV ir 10 kV įtampos elektros oro linijomis, vakaruose praeina krašto kelias Nr. 146.

### 2. LIETAUS VANDENS SKLYPE TVARKYMO PRINCIPINIAI SPRENDINIAI

Lietaus vanduo nuo projektuojamos skirstyklos teritorijos dalinai šalinamas atviruoju būdu išnaudojant žemės paviršiaus nuolydžius. Teritorijoje esamas paviršinių (lietaus) nuotekų griovys užpilamas įrengiant paviršinių (lietaus) nuotekų pralaidą.


Teritorijoje numatomas drenažas, kuris prijungiamas į esamą melioracijos sistemą sklypo ribose.

|                            |   |   |  |       |
|----------------------------|---|---|--|-------|
|                            |   |   |  |       |
| 0                          | 2025-08   | Statybos leidimui, konkursui                      |  |       |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |       |
| KVAL.<br>PATV.<br>DOK. NR. |  |   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  |       |
|                            |   |   | Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A, projektas |       |
|                            |   |   | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS  |       |
|                            |   |   | 2025-79-01-XX-RPP<br>110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla  |       |
| 35357                      | PV  | Paulius Žymančius                                 |   |       |
| A 1833                     | PDV   | Dainius Juškūnas                                  |  |       |
|                            |   |   |  |       |
|                            |   |   | DOKUMENTO PAVADINIMAS  | LAIDA |
|                            |   |   | Aiškinamasis raštas  | 0     |
| lt                         | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS  |   | DOKUMENTO ŽYMUO  | LAPAS |
|                            | LITGRID AB  |   | 2025-79-01-XX-RPP-SP_AR  | LAPŲ  |
|                            |   |   | 1  | 2     |




| DOKUMENTO ŽYMUO | LAPAS | LAPŲ | LAIDA |
|-----------------|-------|------|-------|
|                 | 2     | 2    | 0     |


**BRĚŽINIAI**

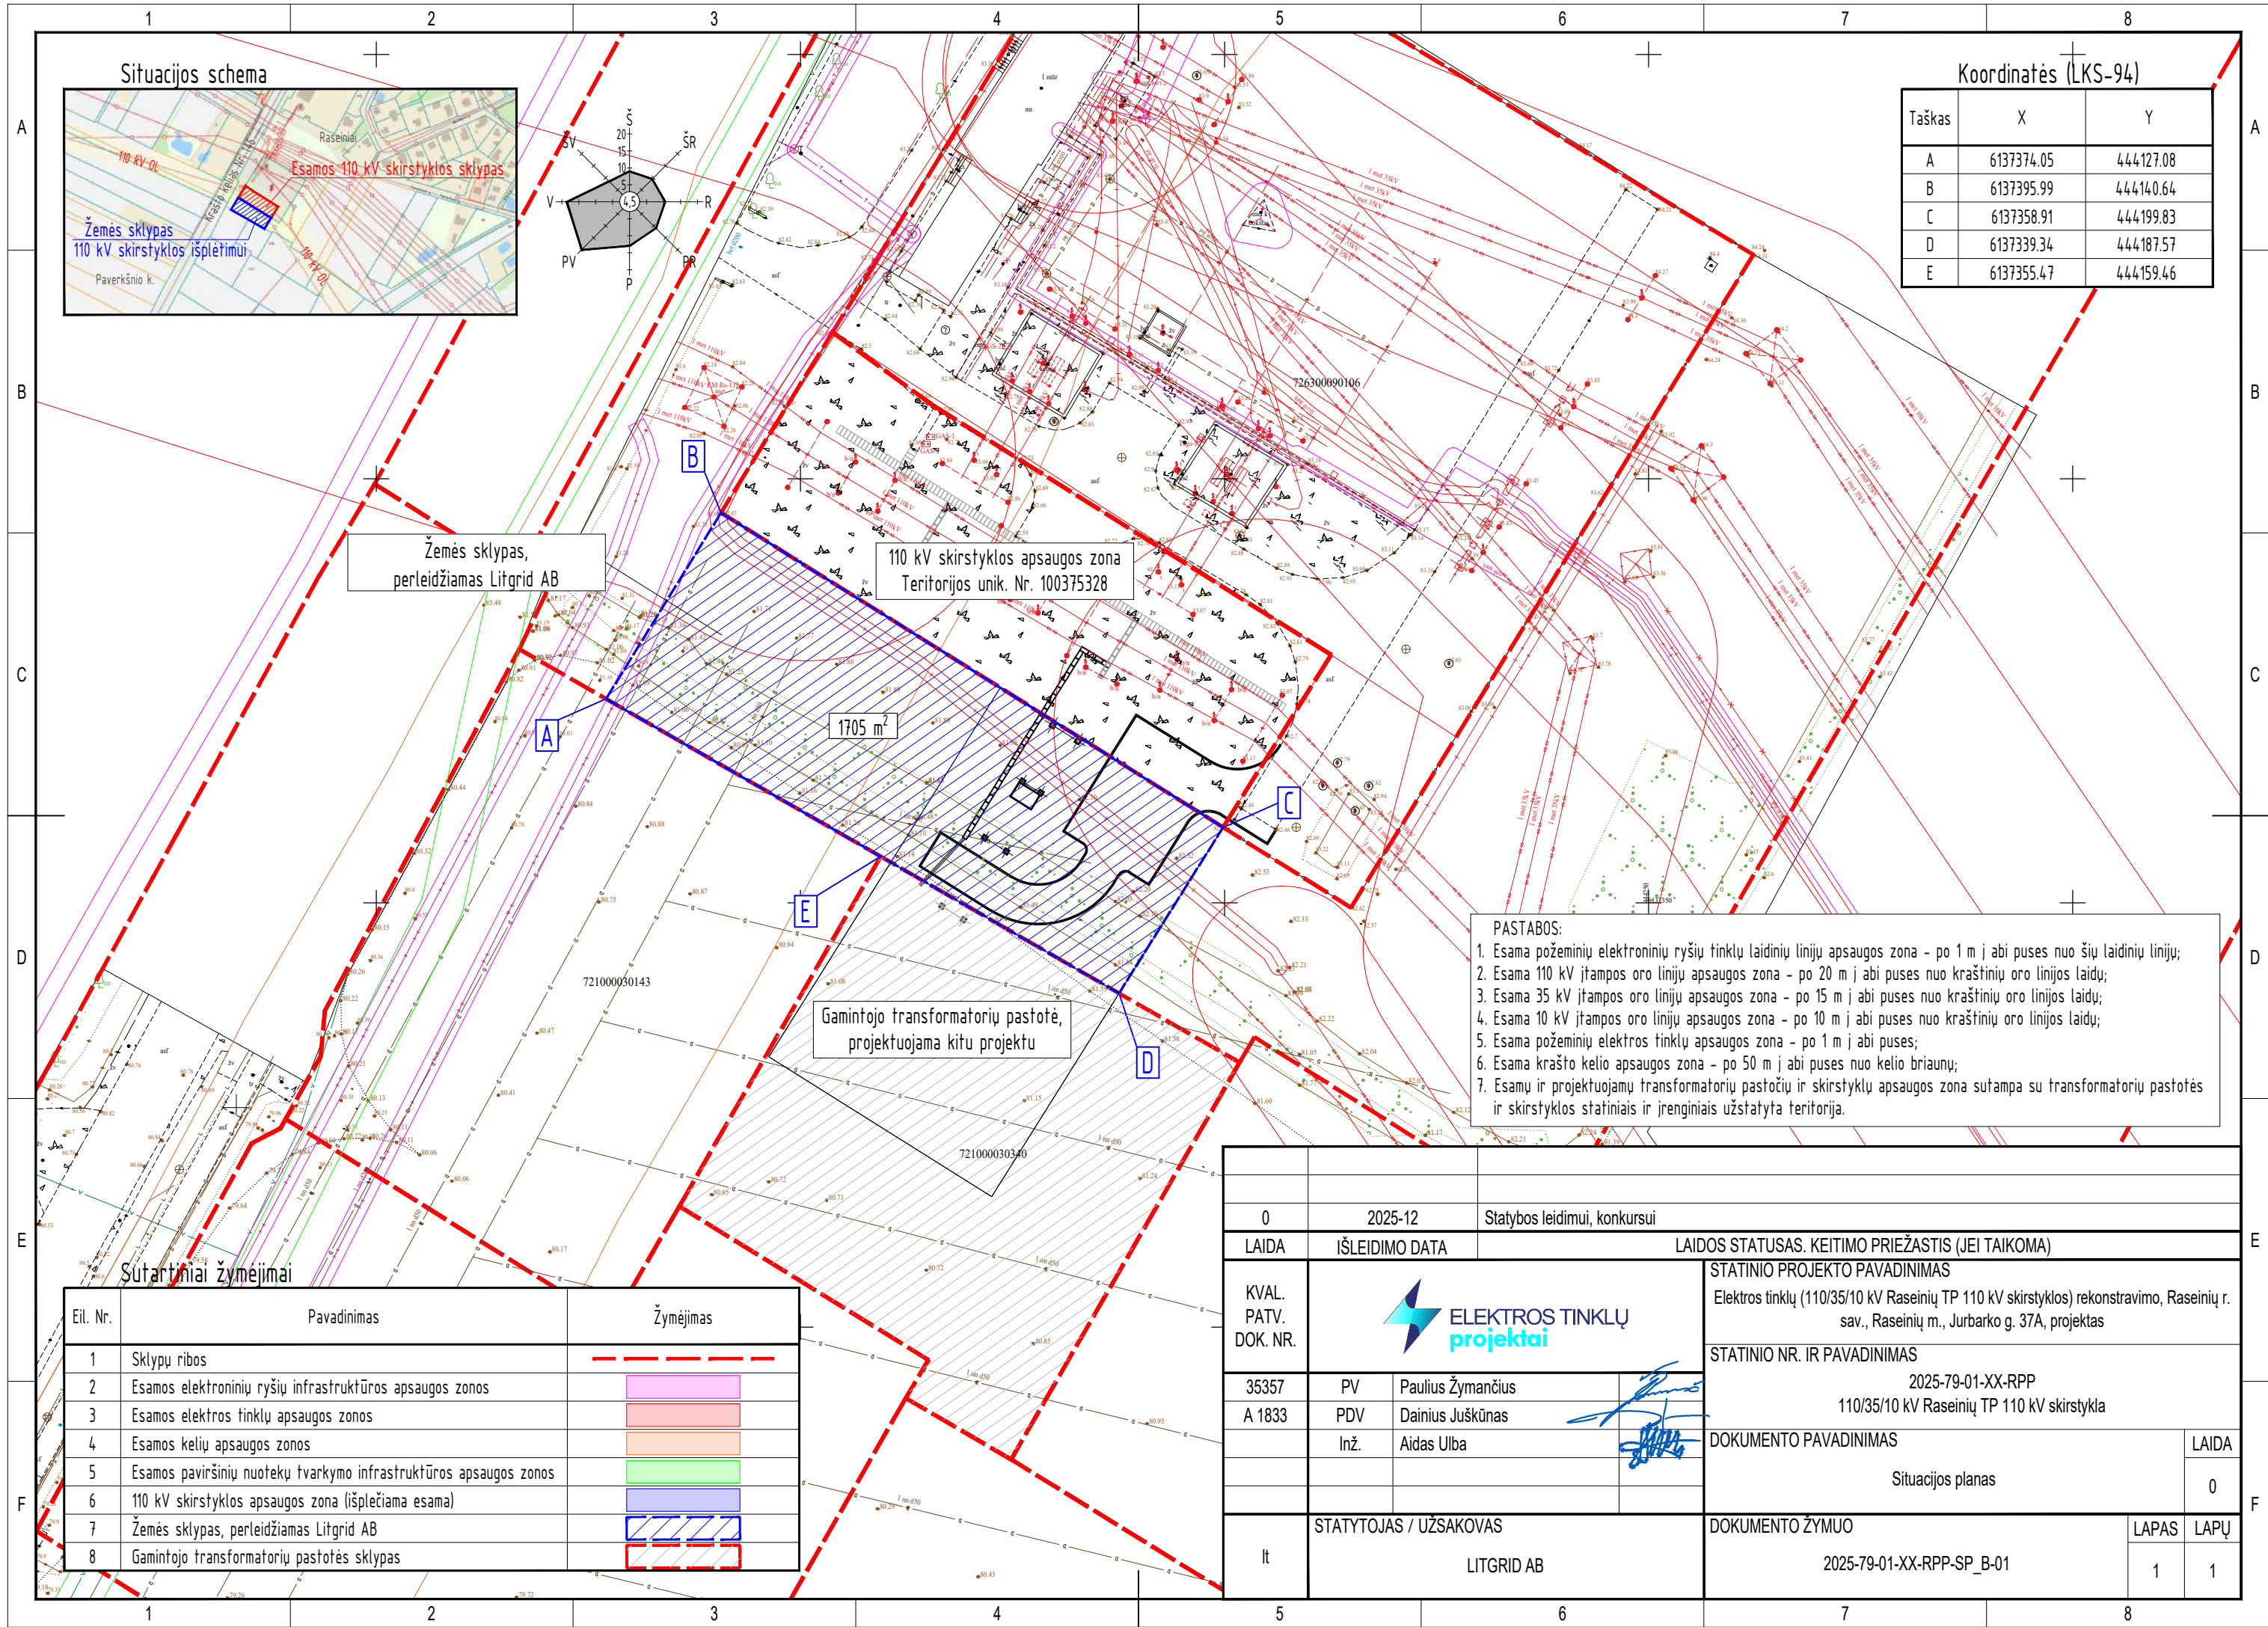




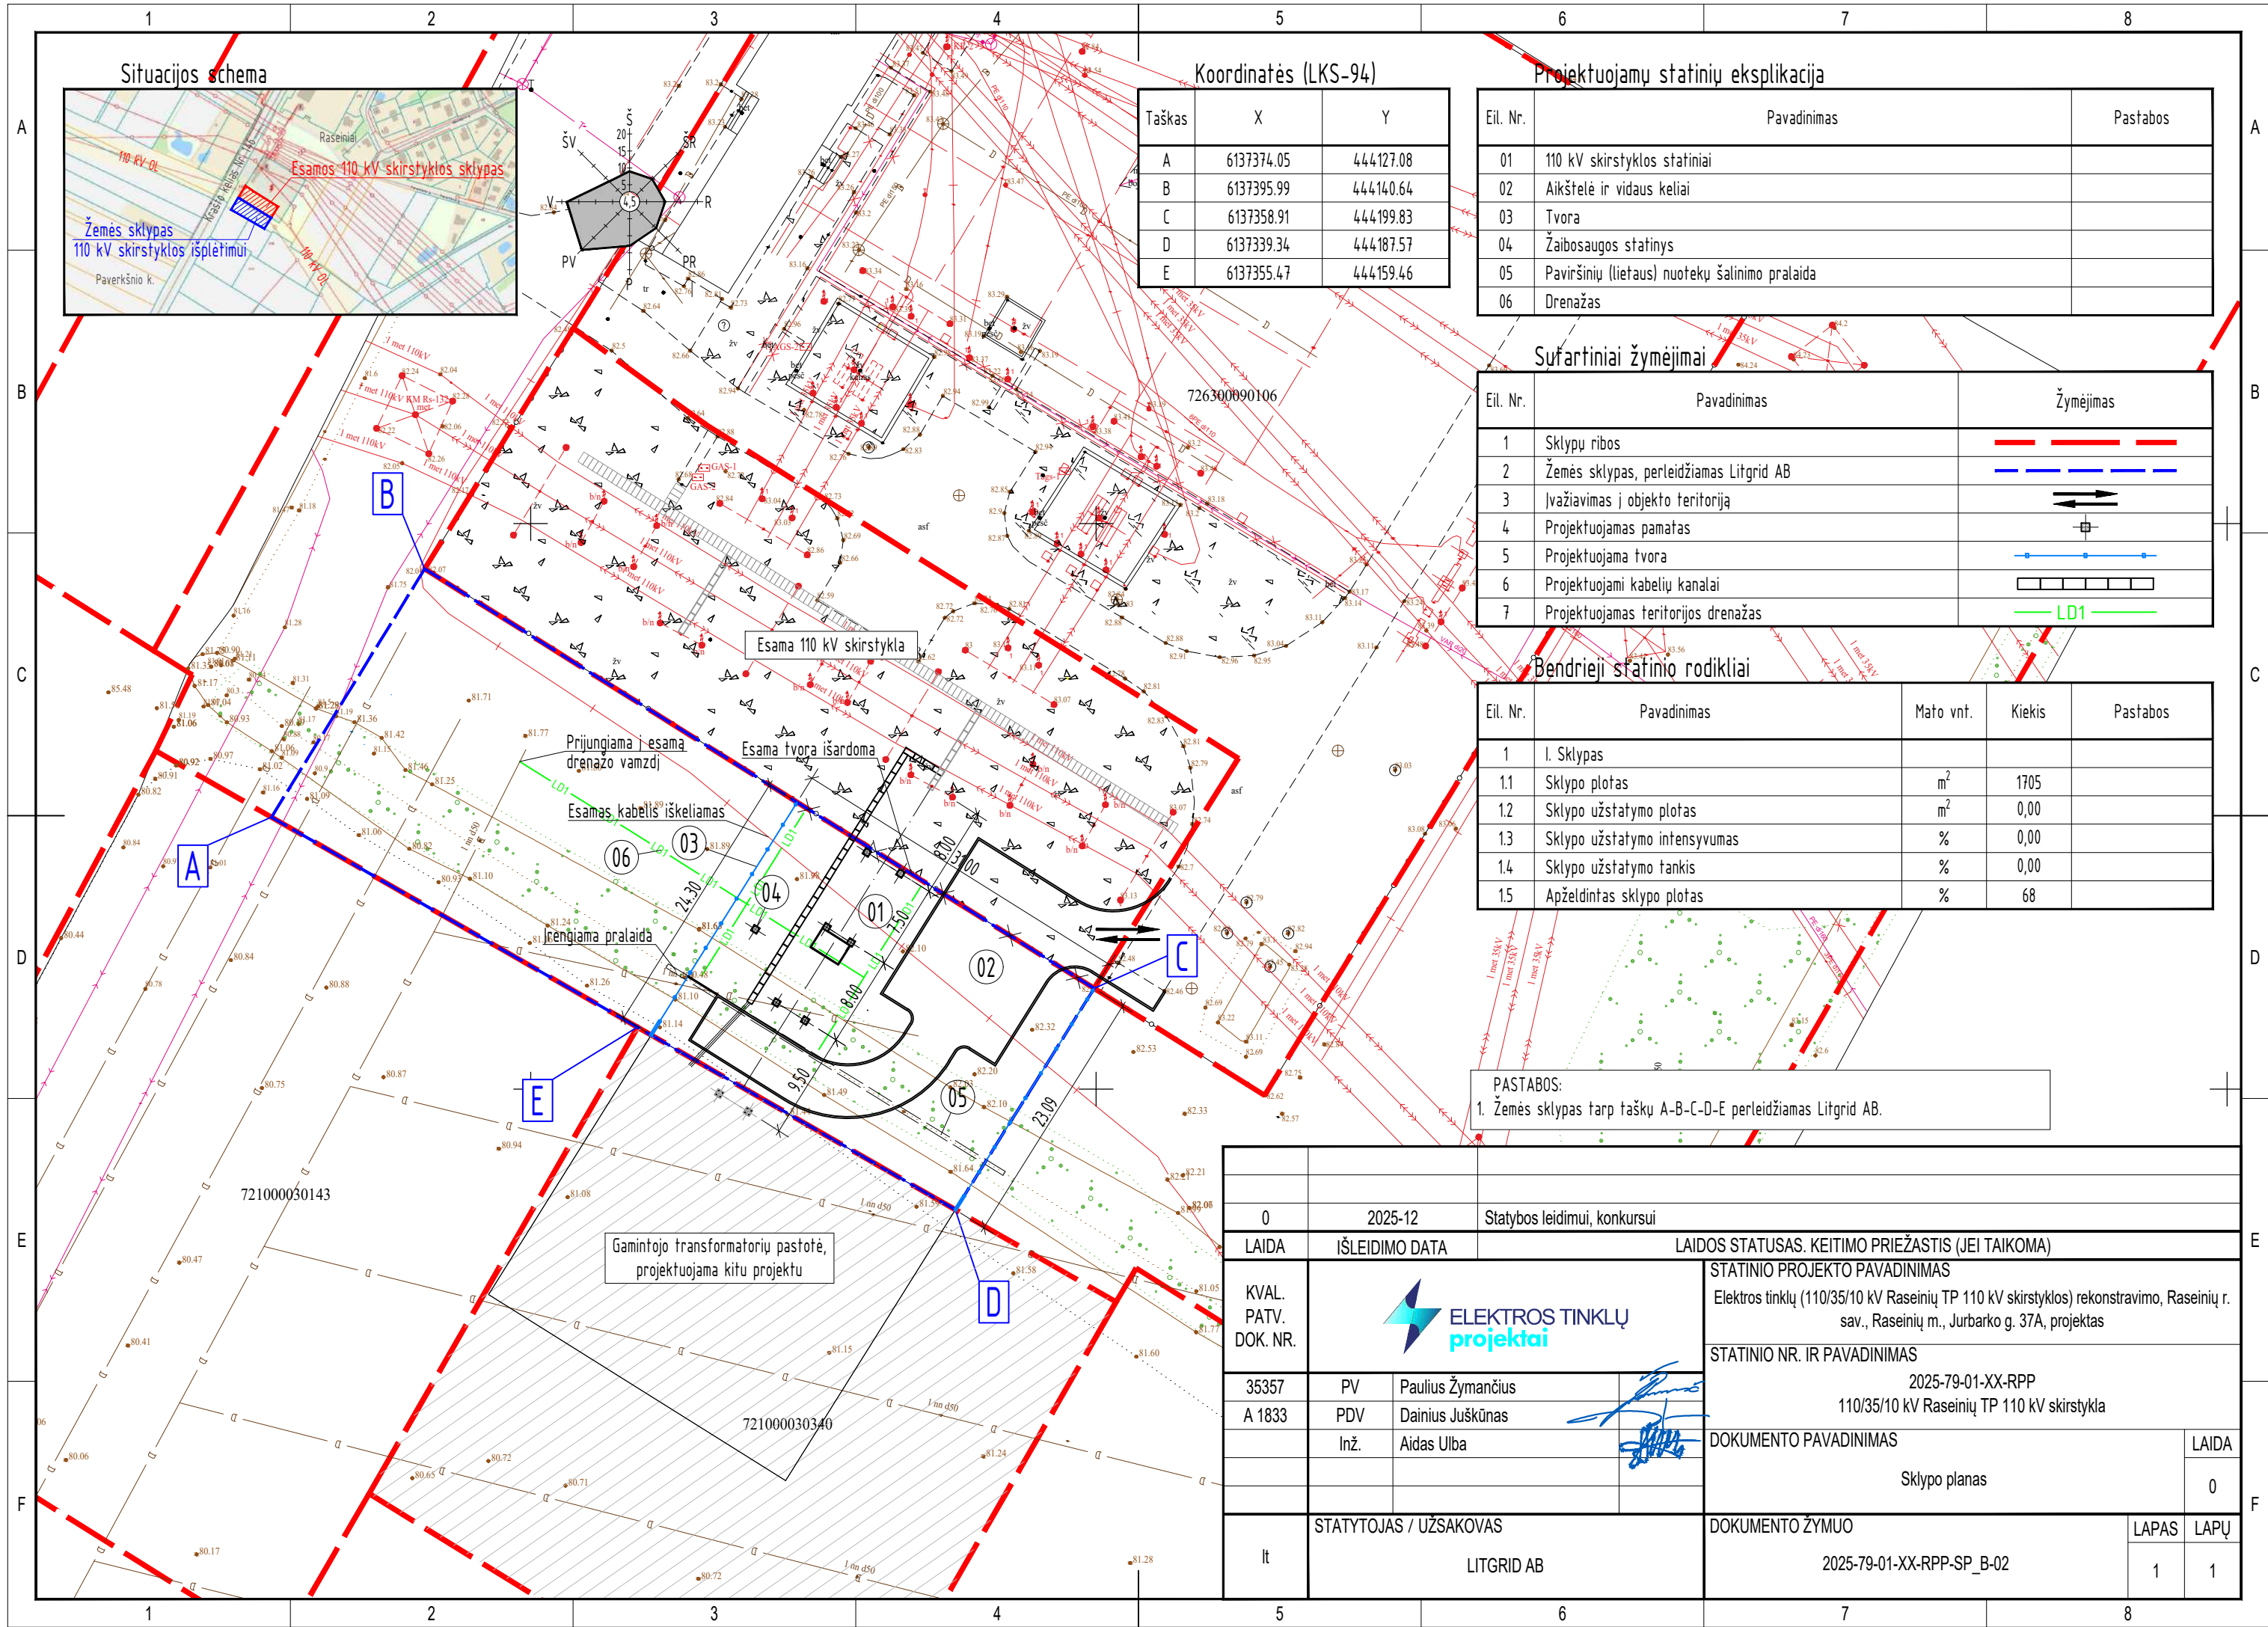




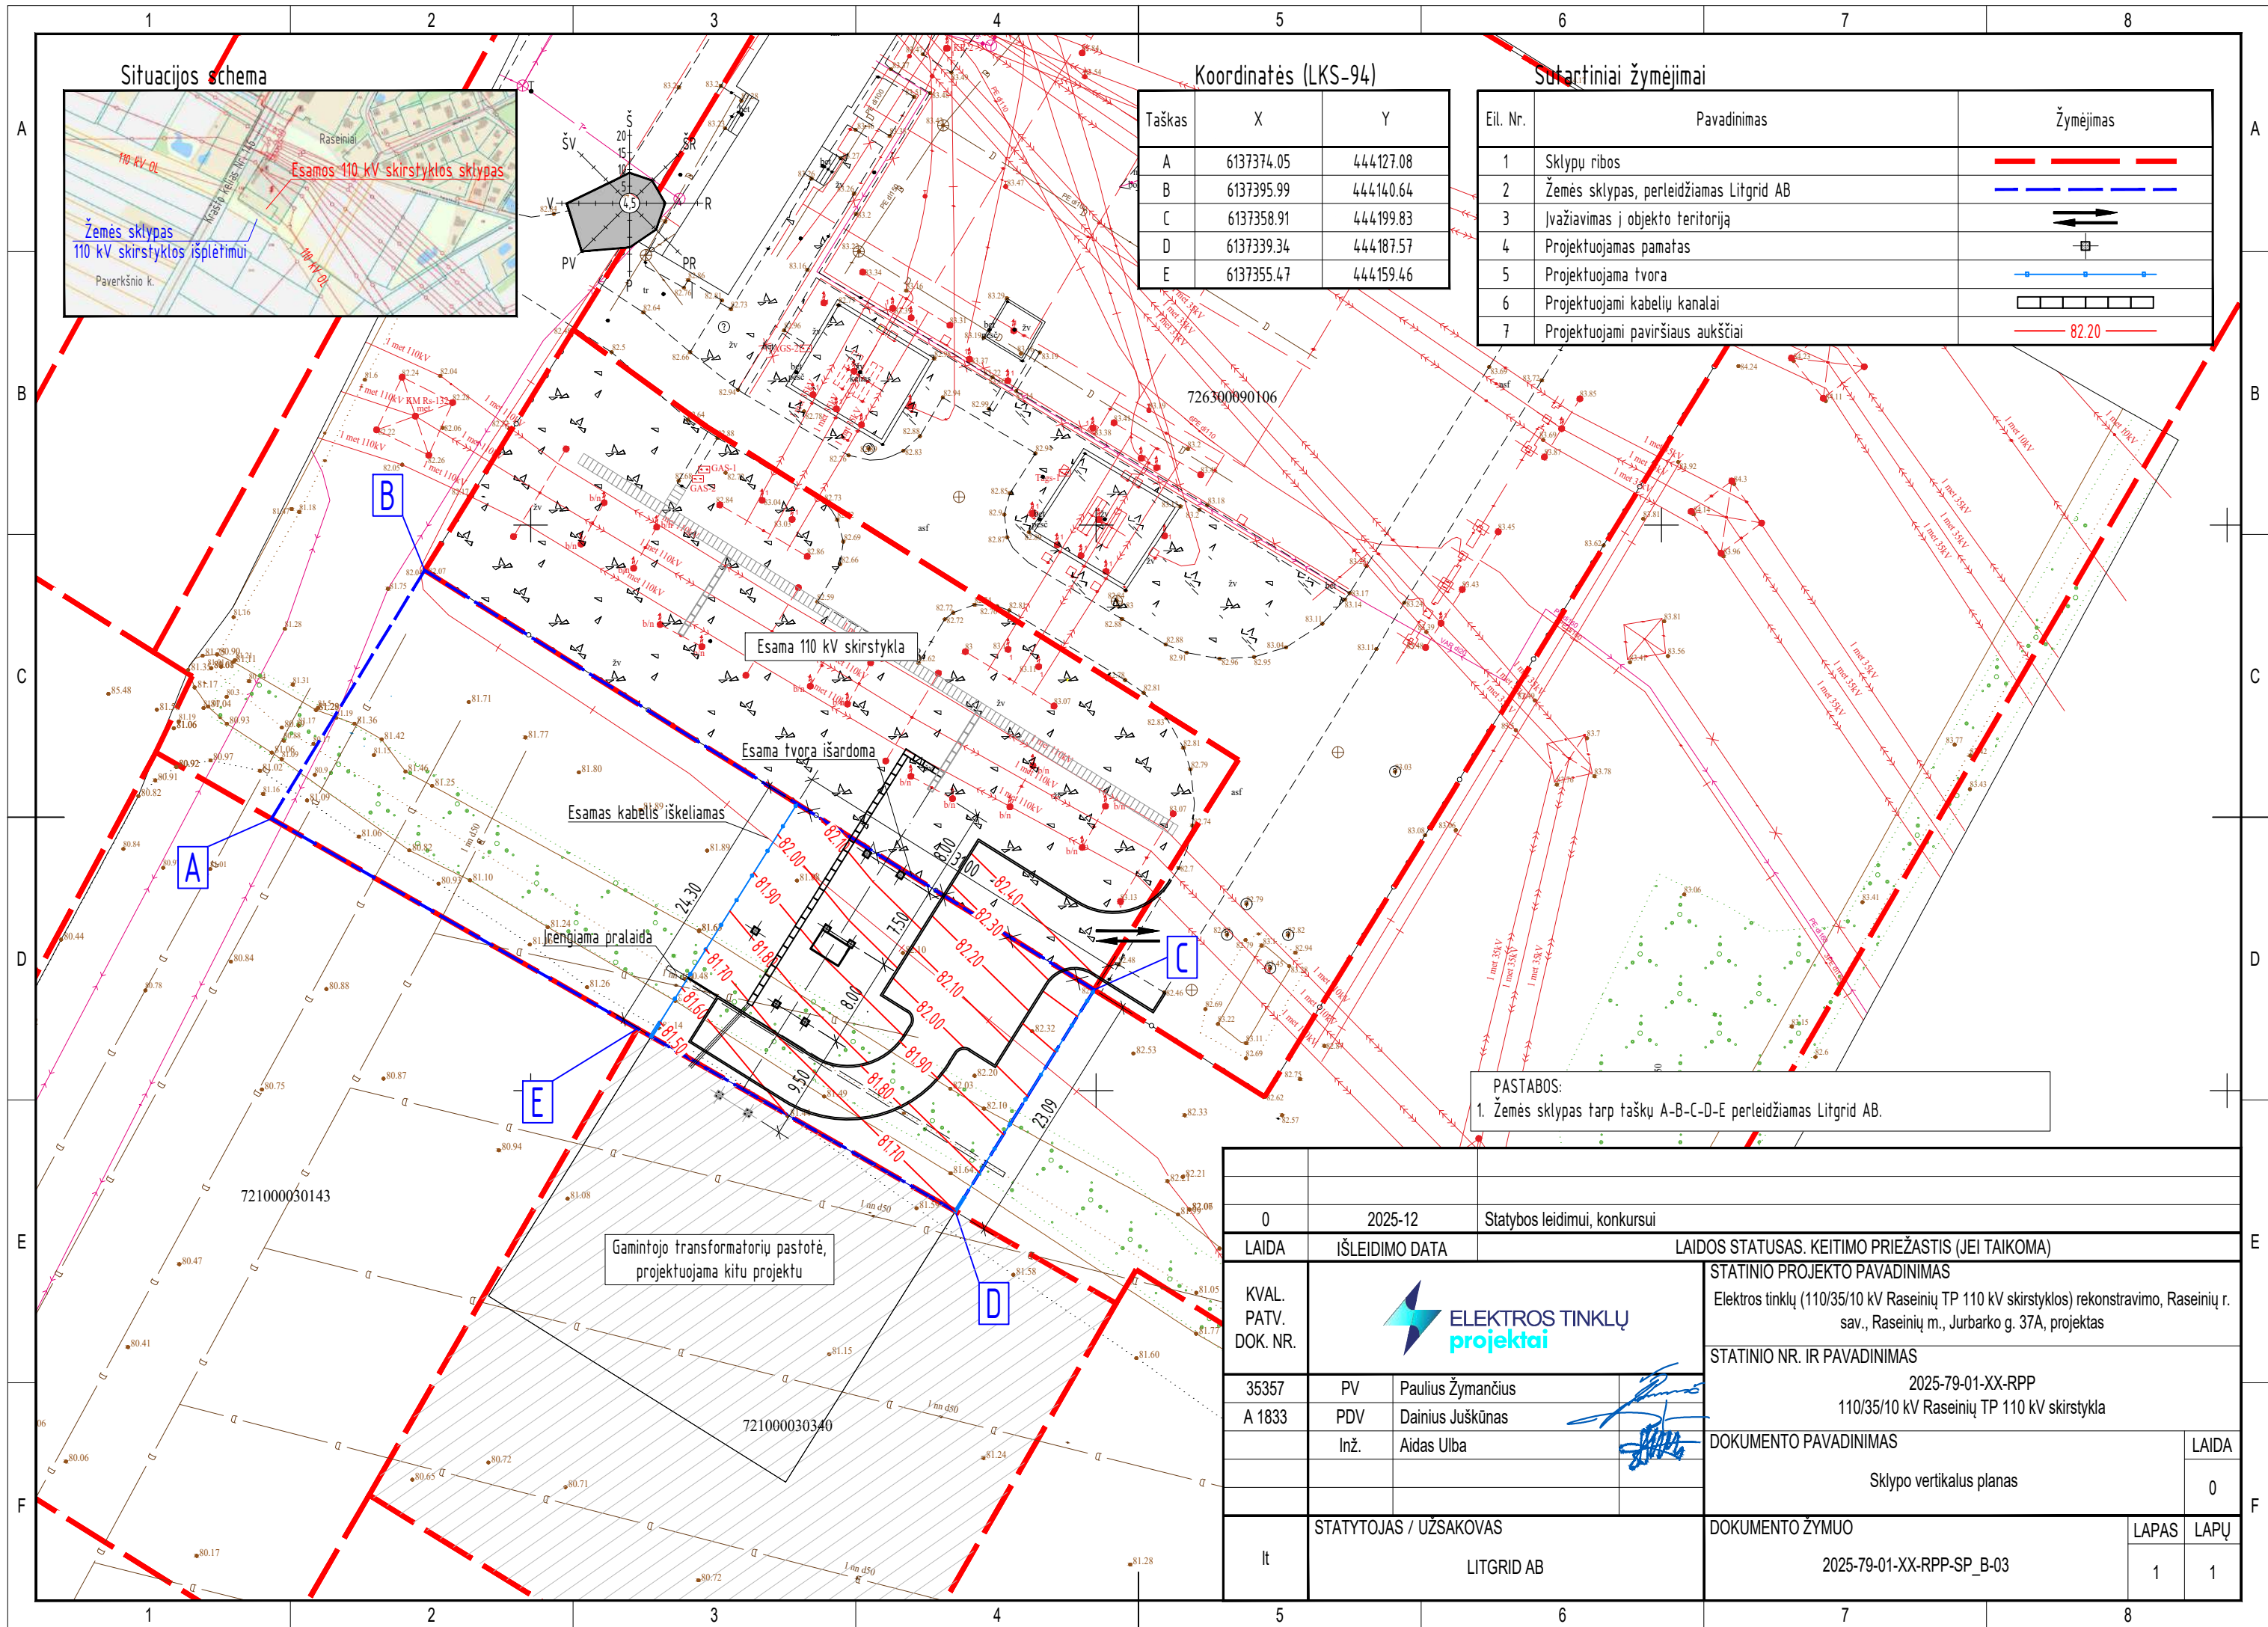



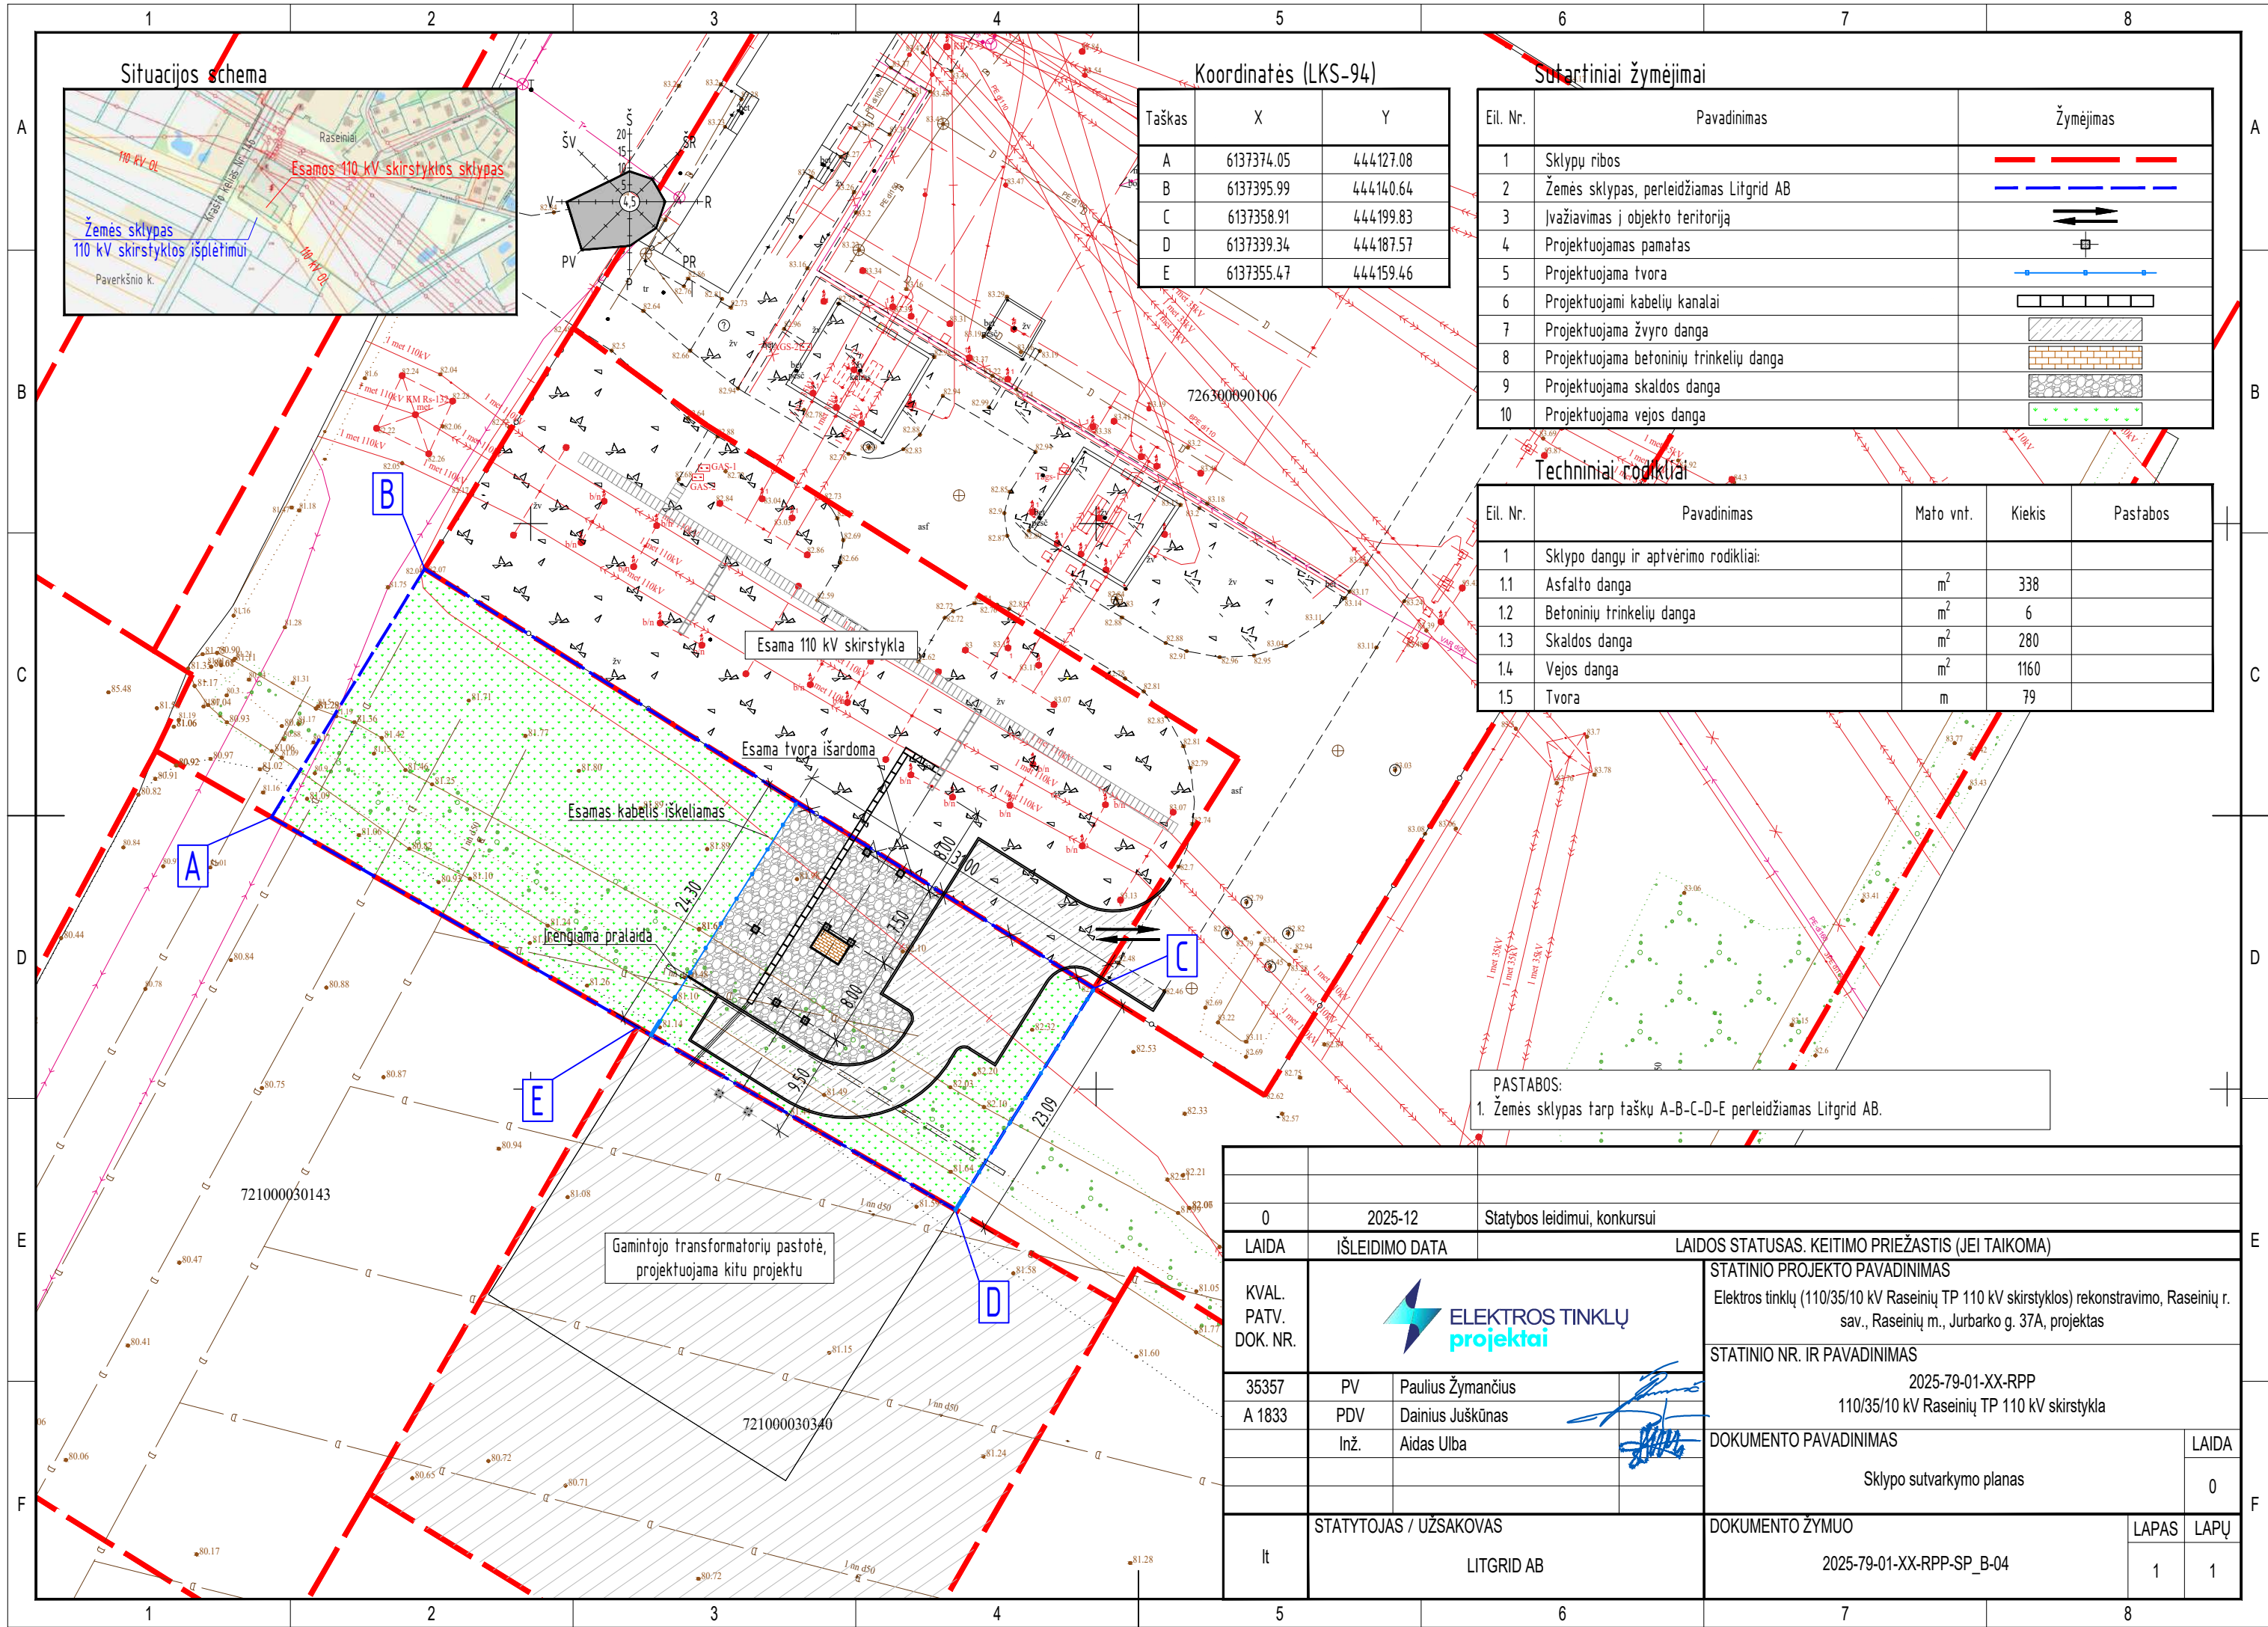

Situacijos schema

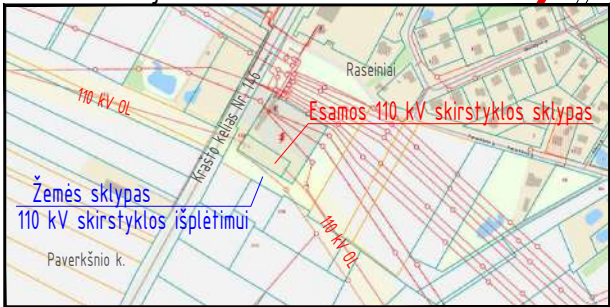

Koordinatės (LKS-94)

| Taškas | X          | Y         |
|--------|------------|-----------|
| A      | 6137374.05 | 444127.08 |
| B      | 6137395.99 | 444140.64 |
| C      | 6137358.91 | 444199.83 |
| D      | 6137339.34 | 444187.57 |
| E      | 6137355.47 | 444159.46 |

Sutartiniai žymėjimai

| Eil. Nr. | Pavadinimas                             | Žymėjimas |
|----------|---|-----------|
| 1        | Sklypų ribos                            |           |
| 2        | Žemės sklypas, perleidžiamas Litgrid AB |           |
| 3        | Ivažiavimas į objekto teritoriją        |           |
| 4        | Projektuojamas pamatas                  |           |
| 5        | Projektuojama tvora                     |           |
| 6        | Projektuojami kabelių kanalai           |           |
| 7        | Projektuojama žvyro danga               |           |
| 8        | Projektuojama betoninių trinkelų danga  |           |
| 9        | Projektuojama skaldos danga             |           |
| 10       | Projektuojama vejų danga                |           |


Techniniai rodikliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas                          | Matavimo vnt.  | Kiekis | Pastabos |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 1        | Sklypo dangų ir aptvėrimo rodikliai: |                |        |          |
| 1.1      | Asfalto danga                        | m <sup>2</sup> | 338    |          |
| 1.2      | Betoninių trinkelų danga             | m <sup>2</sup> | 6      |          |
| 1.3      | Skaldos danga                        | m <sup>2</sup> | 280    |          |
| 1.4      | Vejų danga                           | m <sup>2</sup> | 1160   |          |
| 1.5      | Tvora                                | m              | 79     |          |


PASTABOS:  
1. Žemės sklypas tarp taškų A-B-C-D-E perleidžiamas Litgrid AB.

|                      |                                      |   |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| 0                    | 2025-12                              | Statybos leidimui, konkursui  |
| LAIDA                | ISLEIDIMO DATA                       | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)   |
| KVAL. PATV. DOK. NR. |                                      | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A, projektas |
| 35357                | PV Paulius Žymančius                 | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>2025-79-01-XX-RPP<br>110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla  |
| A 1833               | PDV Dainius Juškūnas                 | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>Sklypo sutvarkymo planas   |
|                      | Inž. Aidas Ulba                      | LAIDA<br>0  |
| lt                   | STATYTOJAS / UŽSAKOVAS<br>LITGRID AB | DOKUMENTO ŽYMUO<br>2025-79-01-XX-RPP-SP_B-04  |
|                      |                                      | LAPAS<br>1  |
|                      |                                      | LAPŲ<br>1   |



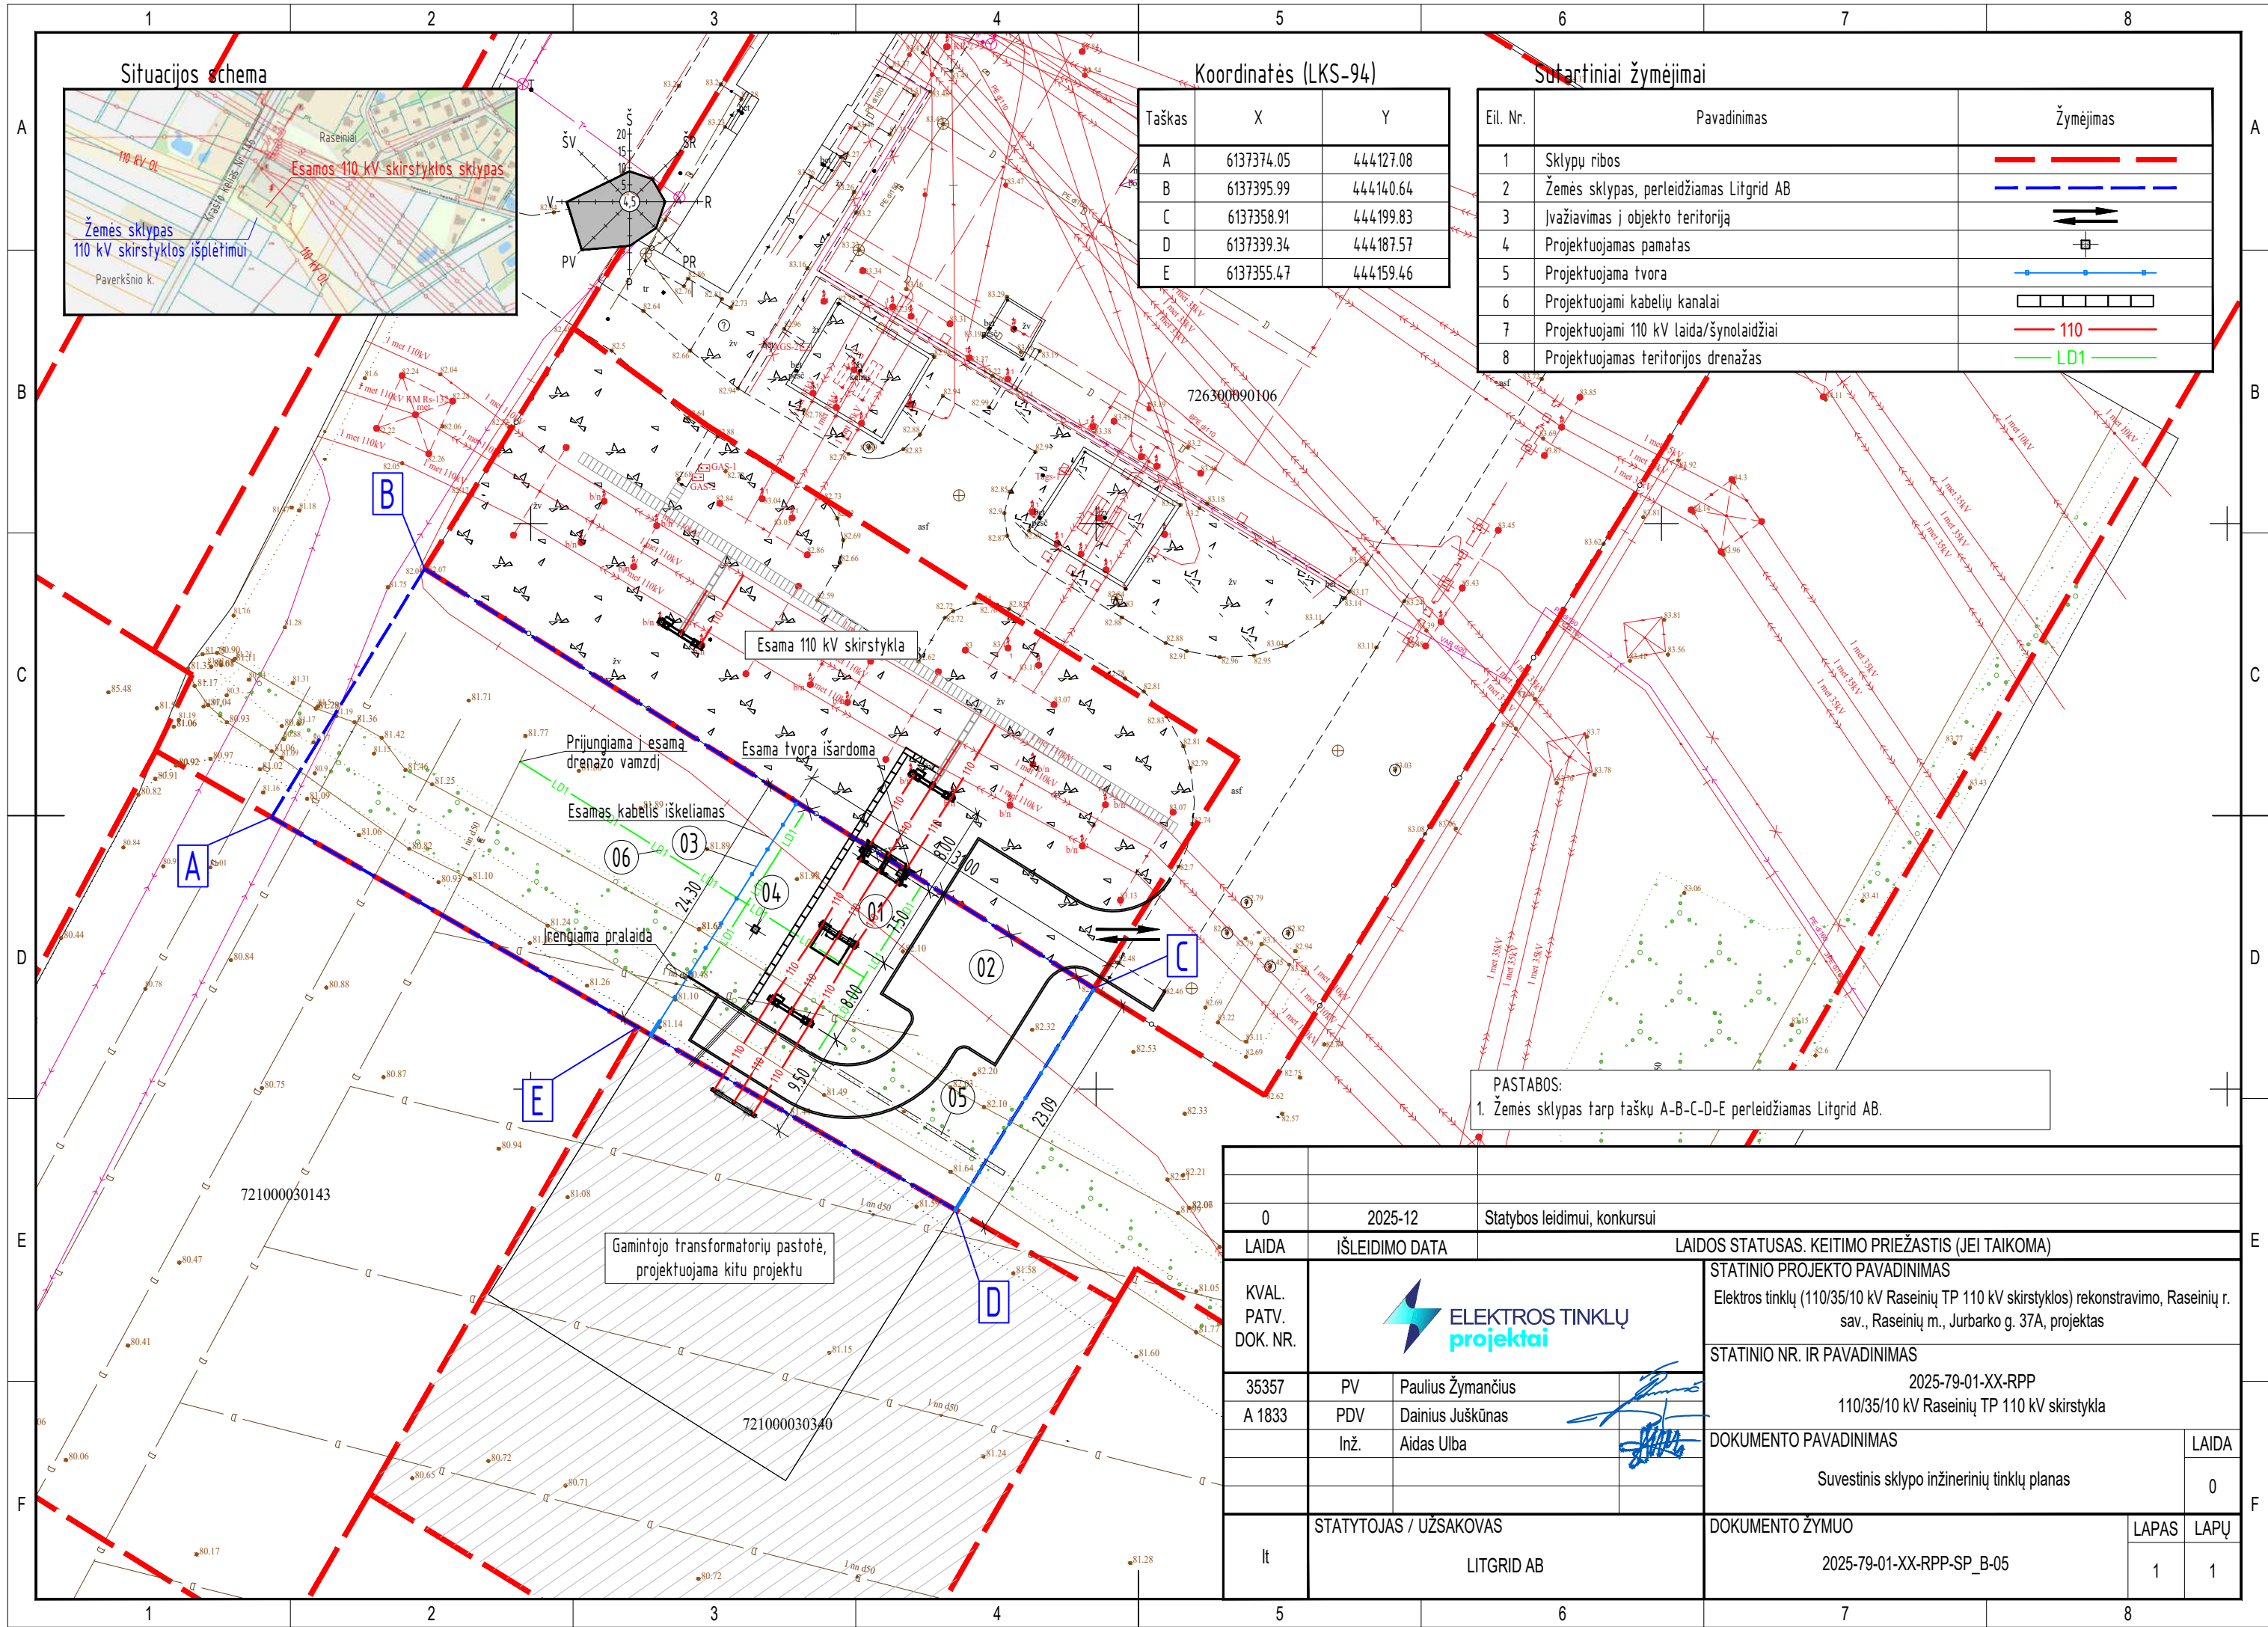



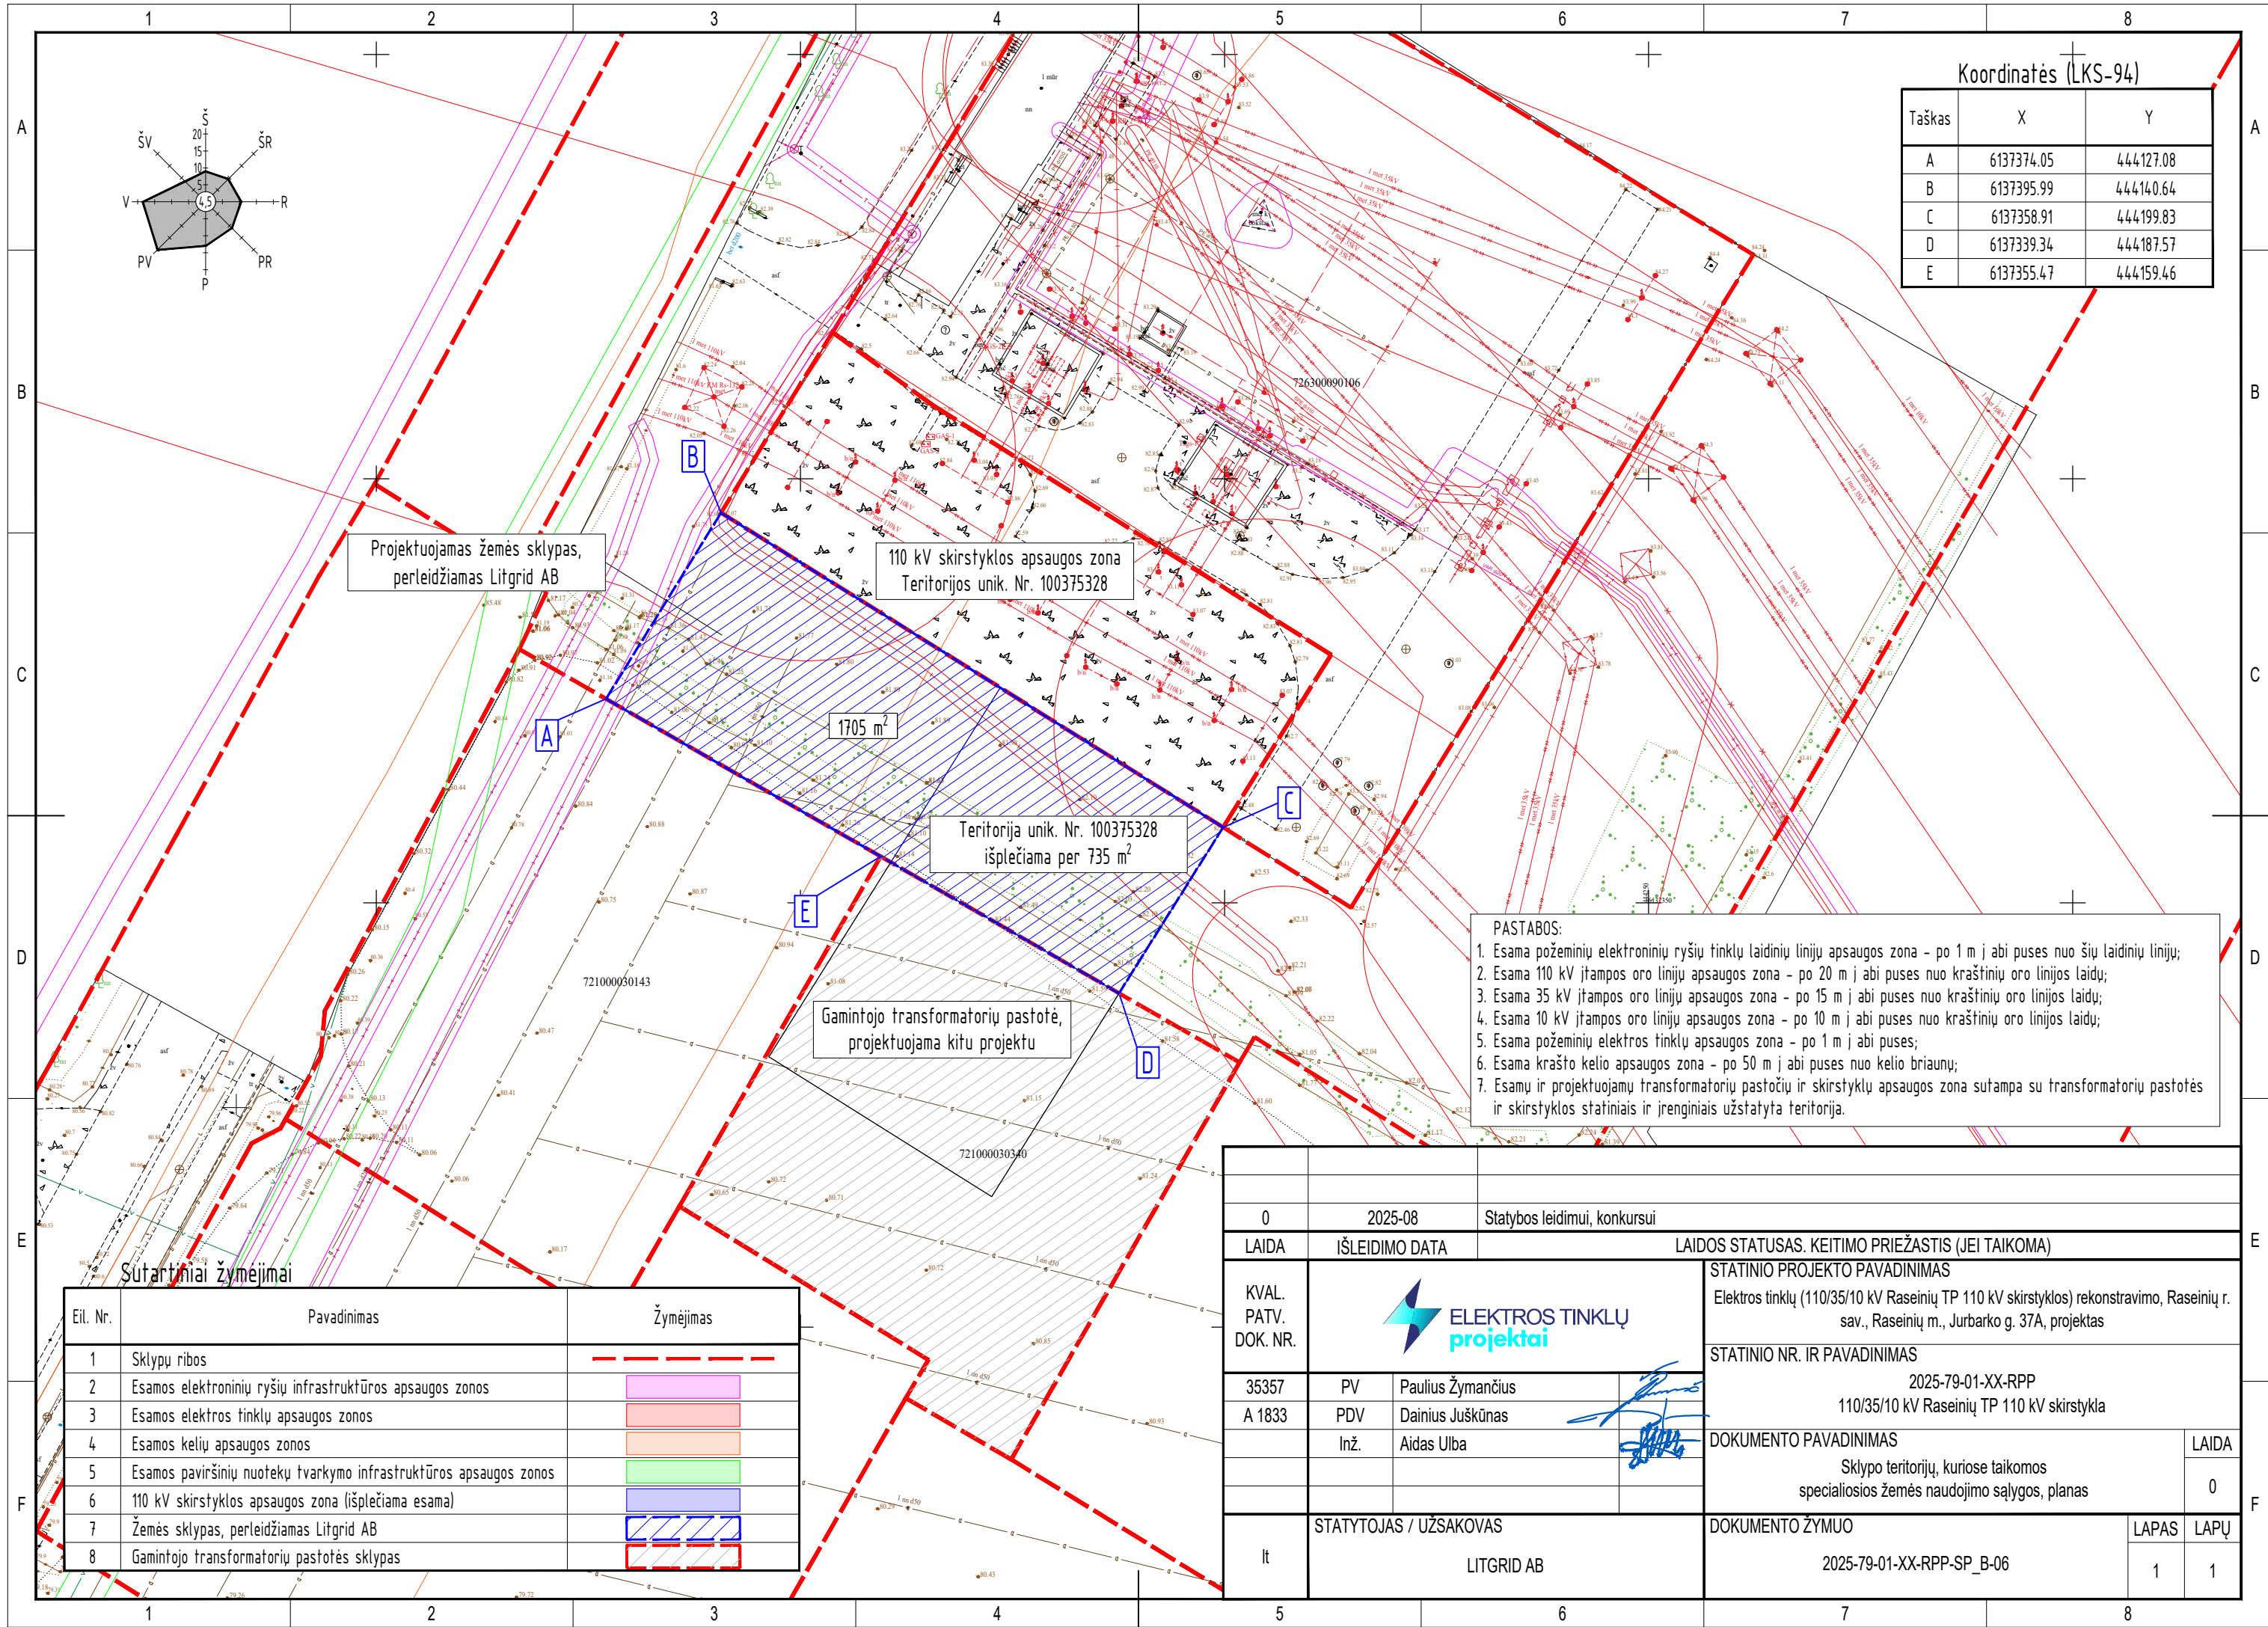

| Koordinatės (LKS-94) |            |           |
|----------------------|------------|-----------|
| Taškas               | X          | Y         |
| A                    | 6137374.05 | 444127.08 |
| B                    | 6137395.99 | 444140.64 |
| C                    | 6137358.91 | 444199.83 |
| D                    | 6137339.34 | 444187.57 |
| E                    | 6137355.47 | 444159.46 |

Projektuojamas žemės sklypas,  
perleidžiamas Litgrid AB

110 kV skirstyklos apsaugos zona  
Teritorijos unik. Nr. 100375328


1705 m<sup>2</sup>

Teritorija unik. Nr. 100375328  
išplečiama per 735 m<sup>2</sup>

Gamintojo transformatorių pastotė,  
projektuojama kitu projektu

- PASTABOS:
- Esama požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - po 1 m į abi puses nuo šių laidinių linijų;
  - Esama 110 kV įtampos oro linijų apsaugos zona - po 20 m į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų;
  - Esama 35 kV įtampos oro linijų apsaugos zona - po 15 m į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų;
  - Esama 10 kV įtampos oro linijų apsaugos zona - po 10 m į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų;
  - Esama požeminių elektros tinklų apsaugos zona - po 1 m į abi puses;
  - Esama krašto kelio apsaugos zona - po 50 m į abi puses nuo kelio briaunų;
  - Esamų ir projektuojamų transformatorių pastotčių ir skirstyklos apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės ir skirstyklos statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija.

| Eil. Nr. | Pavadinimas   | Žymėjimas |
|----------|---|-----------|
| 1        | Sklypų ribos  | - - - - - |
| 2        | Esamos elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos          |           |
| 3        | Esamos elektros tinklų apsaugos zonos                             |           |
| 4        | Esamos kelių apsaugos zonos                                       |           |
| 5        | Esamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos |           |
| 6        | 110 kV skirstyklos apsaugos zona (išplečiama esama)               |           |
| 7        | Žemės sklypas, perleidžiamas Litgrid AB                           |           |
| 8        | Gamintojo transformatorių pastotės sklypas                        |           |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 0                      | 2025-08   | Statybos leidimui, konkursui   |
| LAIKA                  | IŠLEIDIMO DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  |
| KVAL. PATV. DOK. NR.   |  |  |
| 35357                  | PV  | Paulius Žymančius  |
| A 1833                 | PDV   | Dainius Juškūnas   |
|                        | Inž.  | Aidas Ulba   |
| STATYTOJAS / UŽSAKOVAS |   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  |
| LITGRID AB             |   | Elektros tinklų (110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstyklos) rekonstravimo, Raseinių r. sav., Raseinių m., Jurbarko g. 37A, projektas |
|                        |   | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS  |
|                        |   | 2025-79-01-XX-RPP<br>110/35/10 kV Raseinių TP 110 kV skirstykla  |
|                        |   | DOKUMENTO PAVADINIMAS  |
|                        |   | Sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas  |
|                        |   | LAIDA  |
|                        |   | 0  |
| It                     |   | DOKUMENTO ŽYMUO  |
|                        |   | 2025-79-01-XX-RPP-SP_B-06  |
|                        |   | LAPAS  |
|                        |   | 1  |
|                        |   | LAPŲ   |
|                        |   | 1  |